РУ-10 кВ

Тип распред. устройства	ЭК-12
Ном. напряжение, кВ	10
Ном. ток системы шин, А	630
Термическая стойкость, кА/3сек.	20
Стойкость к внутр. дуге, кА/1сек.	20
Возможность расширения	Н



Порядковый номер по плану		1	2
Заводской тип		S	B
Диспетчерское наименование		Ввод	Тр.
Силовой вакуумный выкл.	Ном. ток, А	–	630
Выключатель нагрузки	Ном. ток, А	630	–
Разъединитель	Ном. ток, А	–	630
Моторизованный привод выключателя		ДА	ДА
Подогрев привода выключателя		ДА	ДА
Дополнительные блок-контакты		ДА	ДА
Доп. независимый расцепитель	Наличие	–	ДА
	Хар-ки	–	220В АС
Измер. трансформаторы тока (датчики)	Тип	–	Компл. СТРАЖ
	Хар-ки	–	200/5; DY/5P
Измер. транс. тока нулевой послед. (датчики)	Тип	–	–
	Хар-ки	–	–
Измер. трансформаторы напряжения (датчики)	Тип	–	–
	Хар-ки	–	–
Трансформатор собственных нужд	Тип	–	–
	Хар-ки	–	–
Предохранители	Ном. ток, А	–	–
	Доп. функции	–	–
Счётчик учёта электрической энергии		–	–
Доп. замки блокировок с внеш. устройст.		–	–
Указатель тока короткого замыкания (УТКЗ)	Тип	ДА	–
	Доп. контакты	–	–
Напряжение опер. / вспом. питания		220В АС	220В АС
Устройство РЗиА	Тип	–	СТРАЖ
	Хар-ки	–	Автоном., 50/51(N,G)
Устройство дуговой защиты	Тип	–	–
	Хар-ки	–	–
Модуль диспетчеризации	Тип	–	–
	Хар-ки	–	–
Щитовой прибор (Амперметр / Вольтметр / прочее)	Тип	–	–
	Хар-ки	–	–
Индикатор наличия напряжения	Наличие	ДА	ДА
	Доп. контакты	–	–
Блок-контакты давления SF6		–	–
Ограничители перенапряжения (ОПН)		–	–
Тип присоединяемого кабеля	Марка	По проекту	По проекту
	Хар-ки	–	–

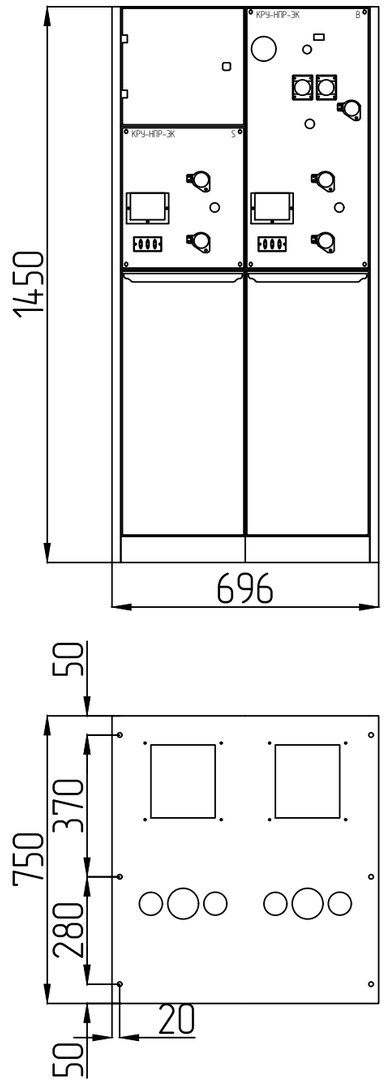

Частичная или полная перепечатка, а так же размножение допускается, только с разрешения ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕСУРС". Исправления не допускаются.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Савкин		
Пров.		Сиволапов		
Н. контр.				
Утв.		Сиволапов		

КРУ-НПР-ЭК-12-SB

Распределительное устройство среднего напряжения

Лит.	Лист	Листов
	1	

НПР

Копировал

Формат А3