




Тип распредел. устройства	ЭК-12
Ном. напряжение, кВ	10
Ном. ток системы шин, А	630
Термическая стойкость, кА/3сек.	20
Стойкость к внутр. дуге, кА/1сек	20
Возможность расширения	Н

РУ-10 кВ

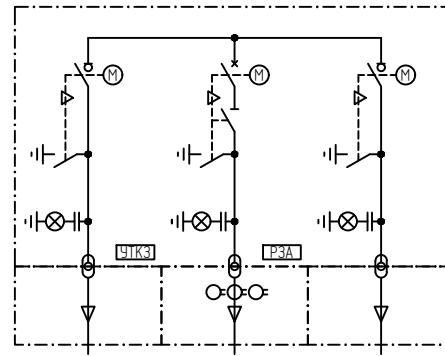

Порядковый номер по плану	
Заводской тип	
Диспетчерское наименование	
Силовой вакуумный выкл.	Ном. ток, А
Выключатель нагрузки	
Разъединитель	
Моторизованный прибор выключателя	
Подогрев прибора выключателя	
Дополнительные блок-контакты	
Доп. независимый расцепитель	Наличие
	Хар-ки
Измер. трансформаторы тока (датчики)	Тип
	Хар-ки
Измер. транс. тока нулевой послед. (датчики)	Тип
	Хар-ки
Измер. трансформаторы напряжения (датчики)	Тип
	Хар-ки
Трансформатор собственных нужд	Тип
	Хар-ки
Предохранители	Ном. ток, А
	Доп. функции
Счетчик учета электрической энергии	
Доп. замки блокировок с внеш. устройст.	
Указатель тока короткого замыкания (УТКЗ)	Тип
	Доп. контакты
Напряжение опер. / вспом. питания	
Устройство РЗА	Тип
	Хар-ки
Устройство дуговой защиты	Тип
	Хар-ки
Модуль диспетчеризации	Тип
	Хар-ки
Щитовой прибор (Амперметр / Вольтметр / прочее)	Тип
	Хар-ки
Индикатор наличия напряжения	Наличие
	Доп. контакты
Блок-контакты давления SF6	
Ограничители перенапряжения (ОПН)	
Тип присоединяемого кабеля	Марка
	Хар-ки

1	2	3
S	V	S
Ввод	Тр.	СВН
-	630	-
630	-	630
-	630	-
ДА	ДА	ДА
ДА	ДА	ДА
ДА	ДА	ДА
-	ДА	-
-	220В АС	-
-	Компл. СТРАЖ	-
-	200/5; DY/5P	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ДА	-	-
-	-	-
220В АС	220В АС	220В АС
-	СТРАЖ	-
-	Автоном, 50/5(1N,G)	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
ДА	ДА	ДА
-	-	-
-	-	-
-	-	-
По проекту	По проекту	По проекту
-	-	-

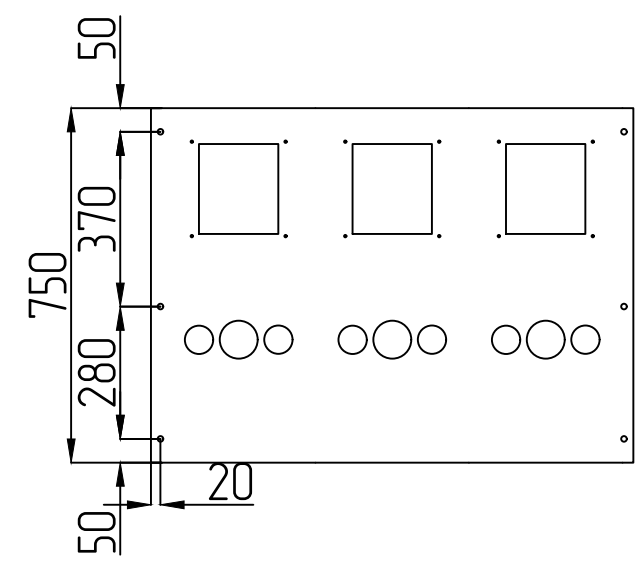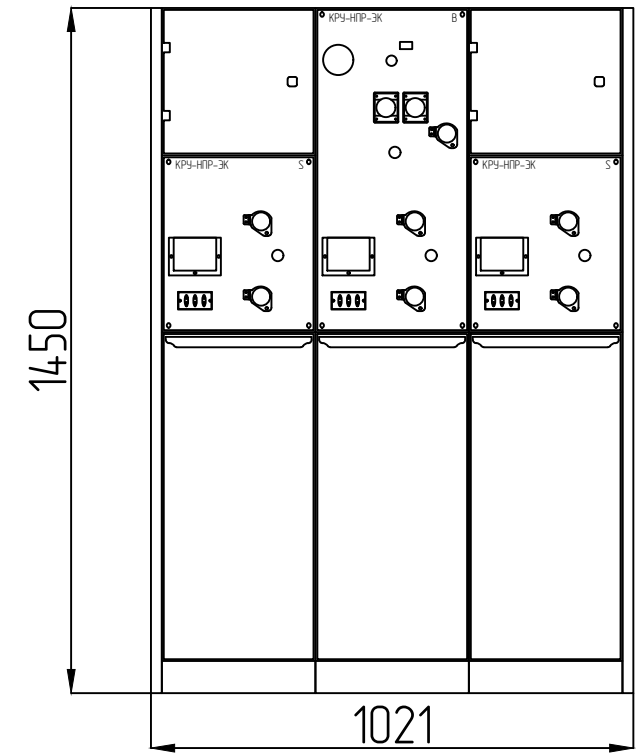

Инв. № подл. Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Частичная или полная перепечатка, а так же размножение допускается, только с разрешения ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕСУРС". Исправления не допускаются.

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Савкин		
Пров.	Сиволопов		
Н. контр.			
Утв.	Сиволопов		

КРУ-НПР-ЭК-12-SBS

Распределительное устройство среднего напряжения

Лит.	Лист	Листов
	1	

